


A-A 剖面图 1:100

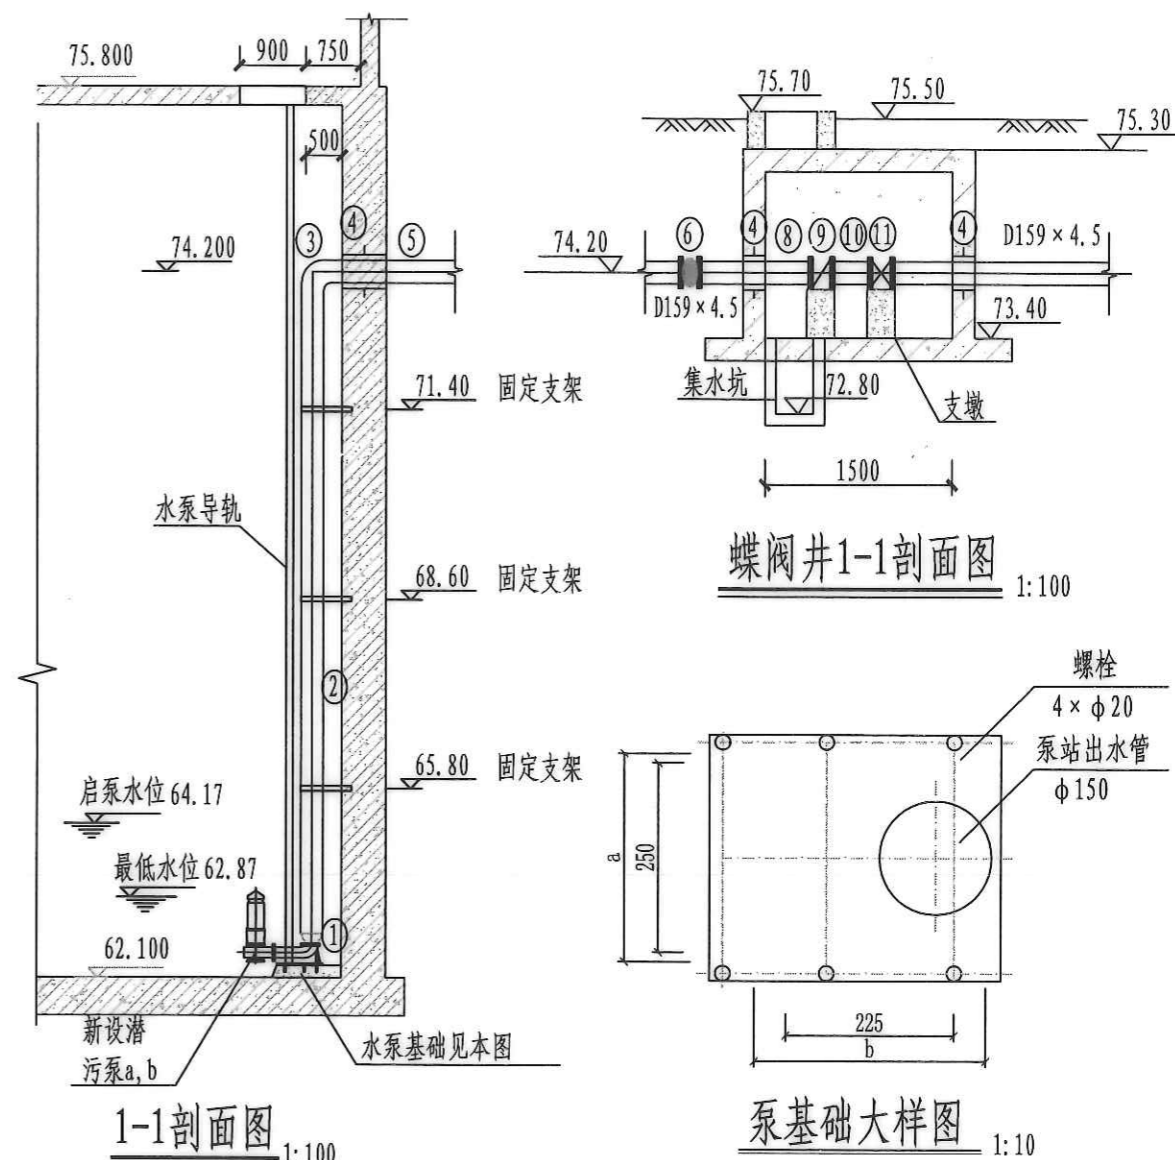

设备、管件设计说明

- 单位: 除标高以米计及特殊注明外, 其余均为毫米。
- 防腐:
 - 预埋件应除锈并清除钢件表面的水、泥、油污等脏物, 不做任何涂刷。
 - 外露管件内外应除锈并清除表面的水、泥、油污等脏物, 内外均刷铁红环氧底漆两道, 再刷环氧防腐漆 (H固化剂) 二道。
 - 设备防腐由生产厂家提供。
- 潜水排污泵技术要求:
 - 综合保护系统应具有过载、短路、缺相、过热、渗漏、防潮等多种保护功能, 应由水泵生产厂家配套。
 - 水泵控制系统应具有机旁和控制室两种控制方式。
 - 水泵安装平台上应设室外防雨型端子箱, 由水泵生产厂家配套。
- 泵站采用二级起吊, 定货时应说明, 以配备相应吊链。
- 数显液位计与潜水泵控制系统配套使用。
- 管件制作: 除与水泵出口相连法兰应与水泵一致外, 其余法兰按承压 1.0MPa 制作, 参见《图集》02S403-78、79页。
- ⑨、⑩号管件下应设支墩, 支墩必须托住阀底, 四周用M7.5水泥砂浆抹八字填实。支墩平面尺寸为370×240毫米, 垂直管道方向为370, 顺管道方向为240。
- 蝶阀井做法参见结施。
- 水泵安装前需与厂家结合, a, b尺寸以厂家要求为准。
- 设计未尽事宜应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 中有关规定执行。